


UKŁAD ZASILANIA SEWEROWNI

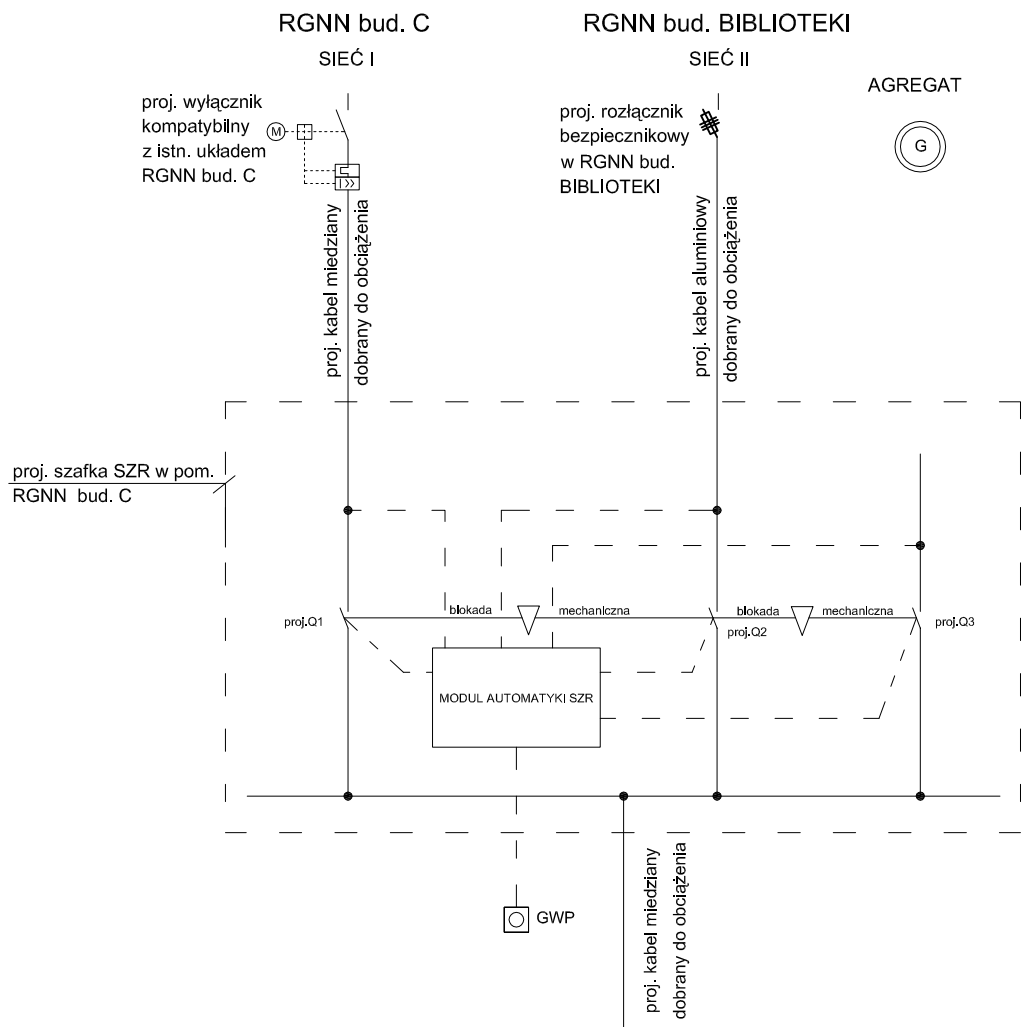

ODBIORY SEWEROWNI

Z - wyłącznik zamknięty
O - wyłącznik otwarty

WYŁACZNIKI	Q1	Q2	Q3	
PRACA NORMALNA	Z	O	O	ZASILANIE PODSTAWOWE
BRAK NAPIĘCIA SIECI I JEST NAPIĘCIE SIECI II	O	Z	O	ZASILANIE REZERWOWE
BRAK NAPIĘCIA SIECI I i II AGREGAT NIE PRACUJE	O/Z	Z/O	O	
BRAK NAPIĘCIA SIECI I i II AGREGAT PRACUJE	O	O	Z	ZASILANIE REZERWOWE AGREGAT
WYŁĄCZENIE POŻAROWE	O	O	O	